

Istruzioni di montaggio Aircondens®


1. Indizi

- L'installazione ed il collegamento elettrico inappropriati possono essere mortali. In caso di interventi su apparecchiature elettriche, sussiste il rischio di morte in seguito a folgorazione.
- Tutte le installazioni devono essere eseguite solo da personale specializzato.
- Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul nostro sito web: www.powercondens.ch.


2. Montaggio

1. Posizionare Aircondens® conformemente ai requisiti del locale.
2. Aprire la mandata della condensa desiderata (Pos. 1-2).
3. Introdurre il flessibile della condensa nella mandata stessa (Pos. 1-2).
4. Applicare il flessibile di scarico della condensa sullo scarico stesso con una valvola di non ritorno (Pos. 3).
5. Rimuovi la protezione del trasporto (Pos. 6).
6. Collegare cavi elettrici e di allarme secondo lo schema elettrico.
7. Rifornire Aircondens® con acqua pulita e controllare se, al raggiungimento del livello di inserimento, questo attiva le operazioni di pompaggio.
8. Rendere Aircondens® senza corrente, rifornire Aircondens® con acqua e controllare se l'interruttore di allarme è attiva.
9. Collegare Aircondens® alla corrente e controllare se le operazioni di pompaggio innesca.
10. Ripristina l'errore, Aircondens® è pronto per l'uso.

3. Prodotto

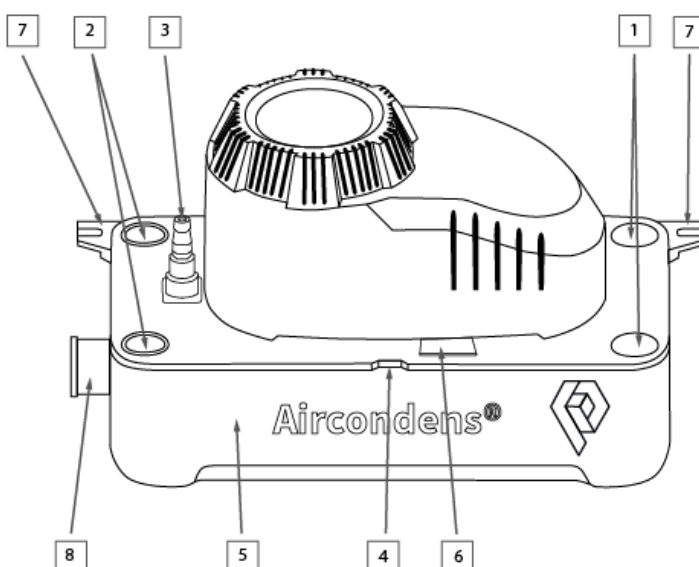

- 1 Mandate della condensa
- 2 Mandate della condensa opzionali
- 3 Scarico della condensa con valvola di non ritorno
- 4 Apertura il serbatoio di raccolta della condensa

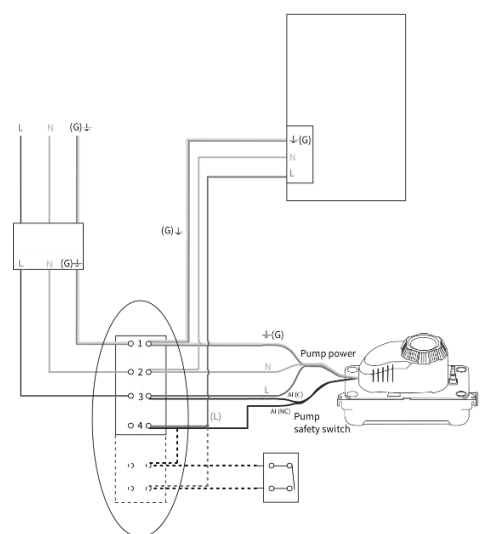

- 5 Serbatoio di raccolta della condensa
- 6 Protezione del trasporto
- 7 Montaggio a parete
- 8 Scarico manutenzione